



OŚ.0003.73.2015.NR

Sz. P.

Małgorzata Kaptur

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Mosinie

/w miejscu/

W nawiązaniu do pisma Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 marca 2016 r., znak: OŚ.0003.73.2015.NR, w związku z wnioskiem Komisji Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 16 grudnia 2015 r., znak: BR.00122.22.2015, oraz pismem Przewodniczącej Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 18 lutego 2016 r. znak: BR.0004.11.2016, w przedmiocie podejrzenia zrzutu wód opadowych z osiedla firmy Family House do rzeki Głuszynki w Czapurach, Burmistrz Gminy Mosina stwierdza co następuje.

Przeprowadzona w dniu 5 marca 2016 r. kontrola potwierdziła podejrzenie odprowadzania wód deszczowych z wyżej położonych działek, w tym dz. o nr ewid.: 303 i 204/222 obręb Czapury, poprzez nieruchomość o nr ewid. 205/20 obręb Czapury (gdzie znajduje się wylot rury), do rzeki Głuszynki.

Z uwagi na fakt, iż pismem z dnia 18 lutego 2015 r. znak: BR.0004.11.2016 wskazano dodatkowe lokalizacje miejsc zrzutu wód. Burmistrz Gminy Mosina ponownie zwrócił się z prośbą do Straży Miejskiej w Mosinie o przeprowadzenie oględzin nieruchomości o nr ewid. nr 205/20 i 127/108, obręb Czapury (z wykorzystaniem wytwornicy dymu).

Przeprowadzone czynności kontrole w dniu 14 kwietnia 2016 r., potwierdziły odprowadzanie wód opadowych z ul. Nad Potokiem (dz. nr ewid. 127/41, obręb Czapury) poprzez nieruchomość o nr ewid. 127/108 obręb Czapury (gdzie znajdują się wyloty rur), do rzeki Głuszynki. Ponadto, oględziny wykazały, iż druga z rur zlokalizowanych na dz. o nr ewid. 205/20 obręb Czapury jest zacopowana.

W kontekście powyższego, celem weryfikacji zgodności zastosowanych rozwiązań (zrzutu wód do rzeki Głuszynki) z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym lub warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę, wystosowano pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o przeprowadzenie czynności kontrolnych w przedmiotowej sprawie.

Z up. Burmistrza
Przemysław Mieloch
Przemysław Mieloch
Zastępca Burmistrza

Załącznik:

1. Kopia pisma Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie z dnia 9 marca 2016 r. (+ notatka urzędowa z dnia 5 marca 2016 r.)
2. Kopia pisma Komendanta Straży Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2016 r. (+ notatka urzędowa z dnia 15 kwietnia 2016 r.)

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Mosinie /w miejscu/
3. a/a

Sprawę prowadzi:

Natalia Rynkowska, Podinspektor ds. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. (61) 8-109-564

MOSINA



Urząd Miejski w Mosinie
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
 ul. Krotowskiego 16
 62-050 MOSINA
 tel. (061) 8197-855, kom. 501 467 312

Mosina dnia 2016-03-09

SM.5529.42.2016.W.K



Szanowny Pan Jerzy Rys
 Burmistrz Gminy Mosina
 W miejscu

*Prosi
 N. Kubiak
 do wgl. strażnicy
 09.03.2016
 Olszko-Ur.*

W dniu 05 marca 2016 patrol „środowisko” Straży Miejskiej w składzie mł. insp. Włodzimierz Kubiak, mł. specjalista Sławomir Sobkowiak zgodnie z pismem OŚ.6324.25.2015.NR. z dnia 15.02.2016. przeprowadził kontrolę odprowadzania wód deszczowych w m. Czapury.

Załącznik notatka urzędowa + dok. zdjęciowa.

Z poważaniem

Komendant
 Straży Miejskiej

 ins. Andrzej Woźniak

Wyk. w 2 egz.

Egz. nr 1 adresat

Egz. nr 2 a/a



Nr sprawy 5529.42 2016.W.K

NOTATKA URZĘDOWA

dot. lustracji skarpy Warty w Czapurach

W odpowiedzi na pismo OŚ.6324.25.2015.NR. z dnia 15.02. 2016r. przeprowadzono kontrolę nieruchomości o nr ewid. 205/20, obręb Czapury w dniu 04.03.2016r. z wykorzystaniem wytwornicy dymu tzw. „zadymiarki”.

Podczas czynności z użyciem „zadymiarki” ujawniono odprowadzenie wód deszczowych z ul. Jeżynowej, oraz Żurawinowej do rury wychodzącej przy rzece Głuszynka.


W załączeniu dokumentacja fotograficzna.


008 Strażnik Miejski

Wojciech Kubiak

Sprawę prowadzi:
Straż Miejska, tel. 61 8197-855



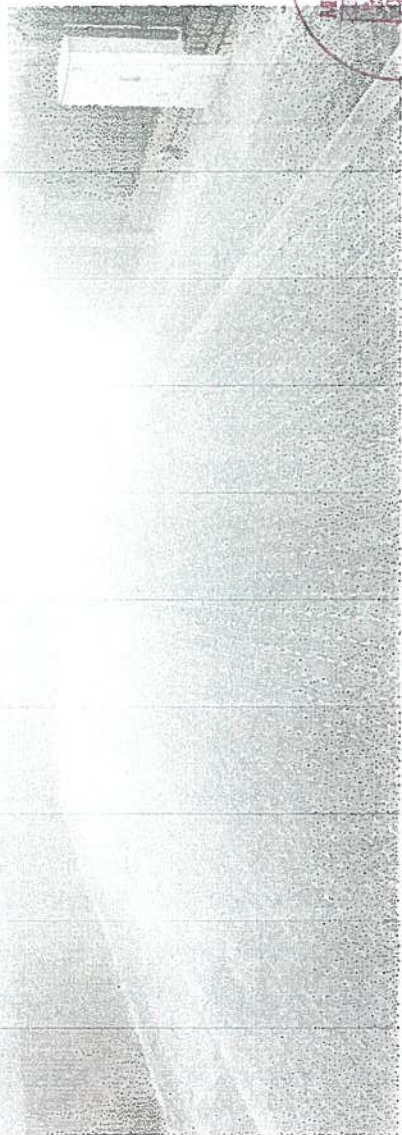

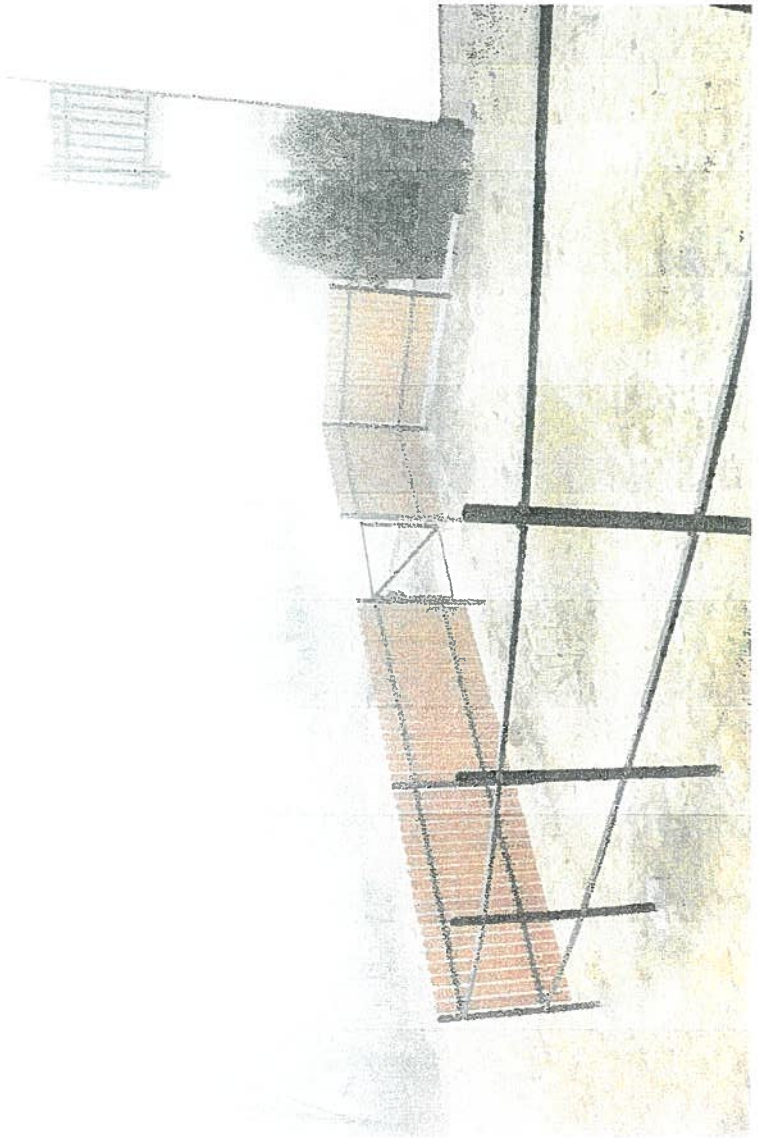

MOSINA




Urząd Miejski w Mosinie
KOMENDA STRAŻY MIEJSKIEJ
 ul. Krotowskiego 16
 62-050 MOSINA
 tel. (061) 8197-855, kom. 501 467 312

Mosina dnia 2016-04-15

SM.5529.71.2016.AW

*P. N. Rymlowski
 Ciepła - wykonanie
 siemobudowa
 c. remontu
 18.04.2016*

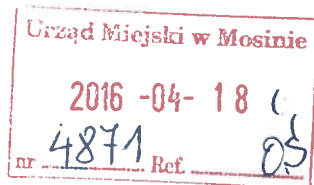

Szanowny Pan Jerzy Ryś
 Burmistrz Gminy Mosina
 W miejscu

W załączeniu przesyłam odpowiedź na pismo OŚ.6324.25.2015NR. dotyczące przeprowadzenia kontroli nieruchomości działki nr 127/108 obręb Czapury oraz działki nr 205/20 obręb Czapury pod kątem odprowadzenia wód deszczowych z osiedla Leśnego Family House .

Załącznik notatka urzędowa + dok. zdjęciowa.

Z poważaniem

Komendant
 Straży Miejskiej
Andrzej Wezniak
 inż. Andrzej Wezniak

Wyk. w 2 egz.
 Egz. nr 1 adresat
 Egz. nr 2 a/a



Nr sprawy 5529. 2016.W.K

NOTATKA URZĘDOWA

dot. użycia zadymiarki na działce nr 127/108 w Czapurach

W odpowiedzi na pismo OŚ.6324.25.2015.NR. z dnia 14.03. 2016r. przeprowadzono kontrolę nieruchomości o nr ewid. 127/108 obręb Czapury w dniu 15.04.2016r. z wykorzystaniem wytwornicy dymu tzw. „zadymiarki”.

Podczas czynności z użyciem „zadymiarki” potwierdzono odprowadzenie wód deszczowych na ul. Nad Potokiem, oraz z nieruchomości na ul. Nad Potokiem 11 nr ewid. 127/84 do dwóch rur wychodzących przy rzece Głuszynka.




W załączeniu dokumentacja fotograficzna, oraz mapka podglądowa.



Ponadto na nieruchomości o nr ewid. 205/20 podczas kontroli w dniu 04.03.2016r. potwierdzono odprowadzenie wód deszczowych do jednej rury spustowej druga została zaczopowana.



008 Strażnik Miejski

Wojciech Kubiak


Sprawę prowadzi:
Straż Miejska, tel. 61 8197-855

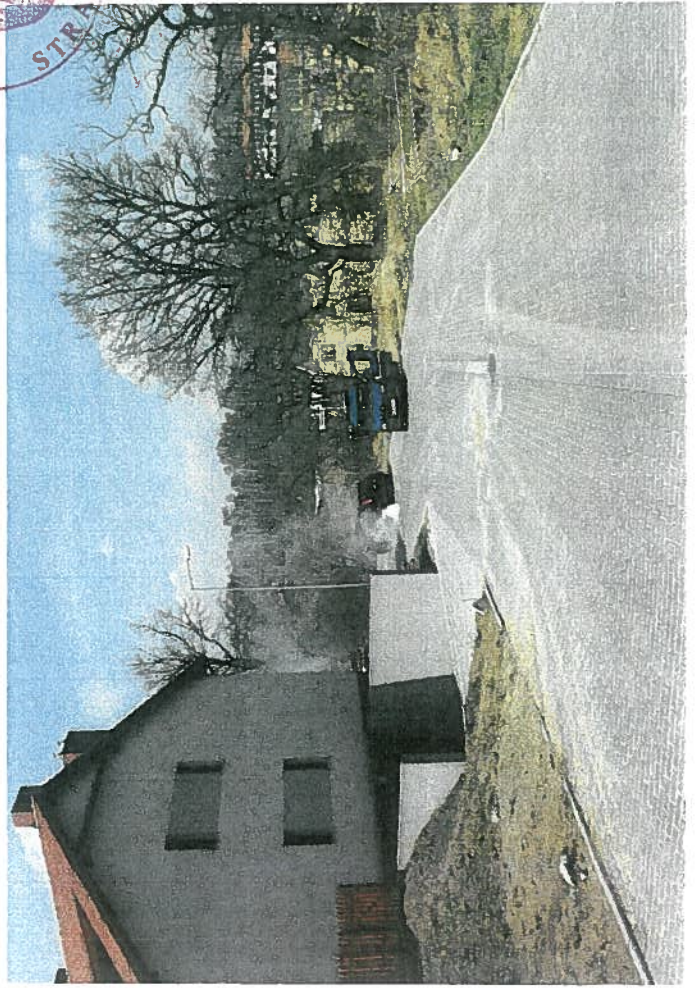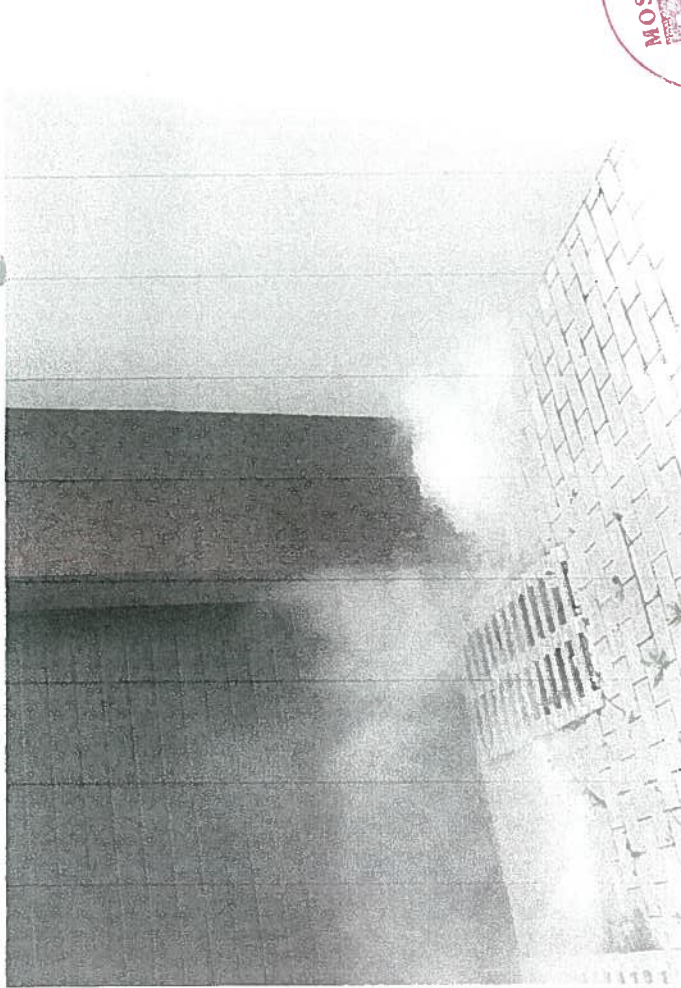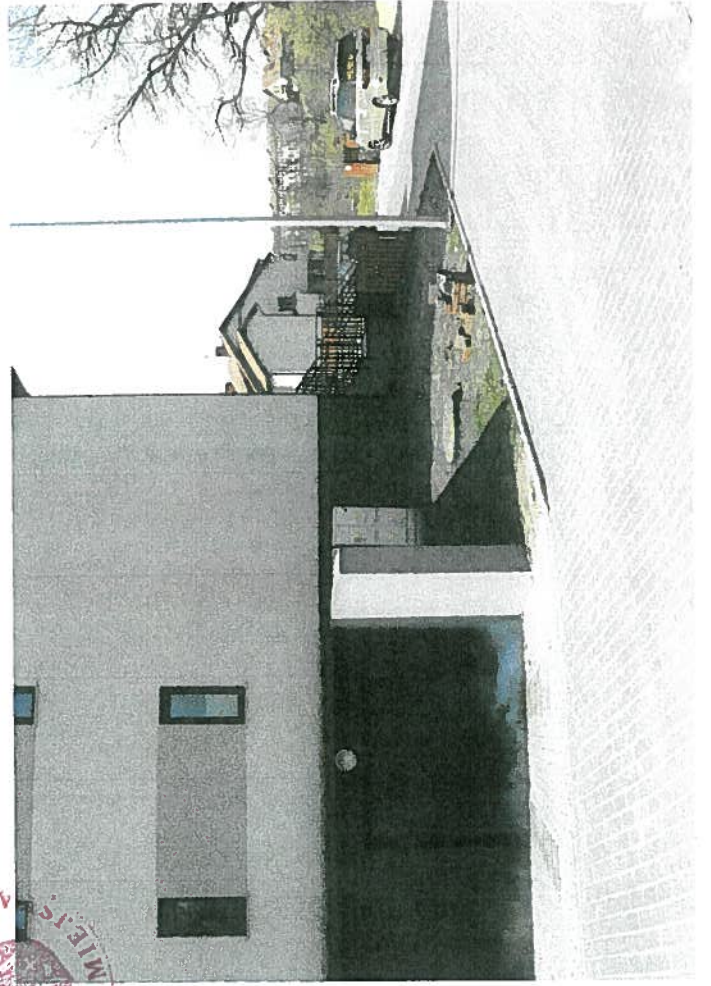

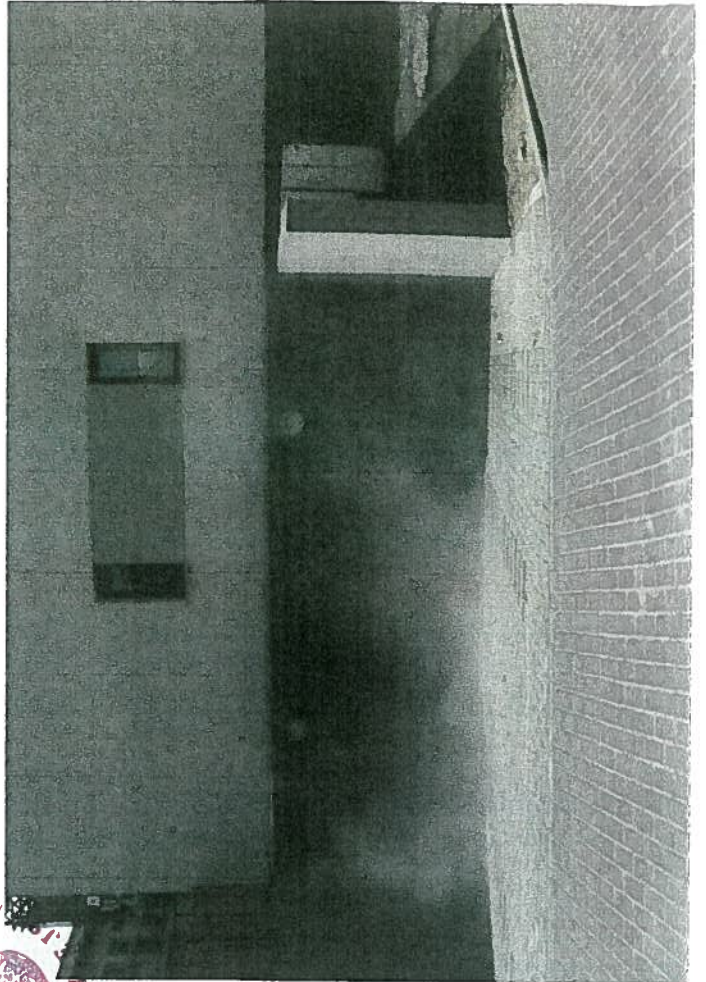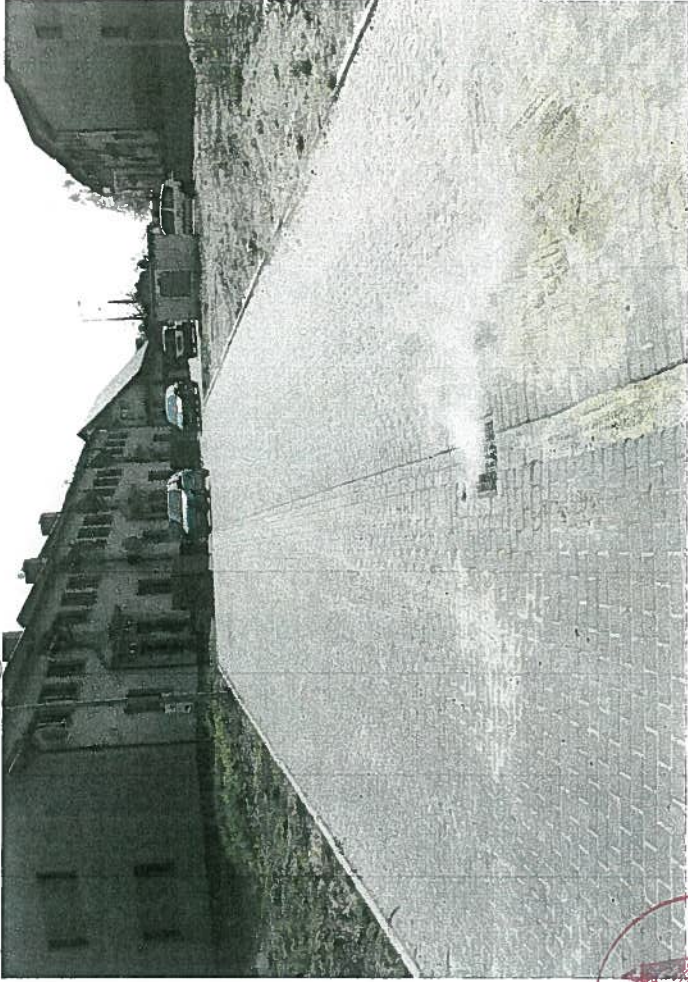

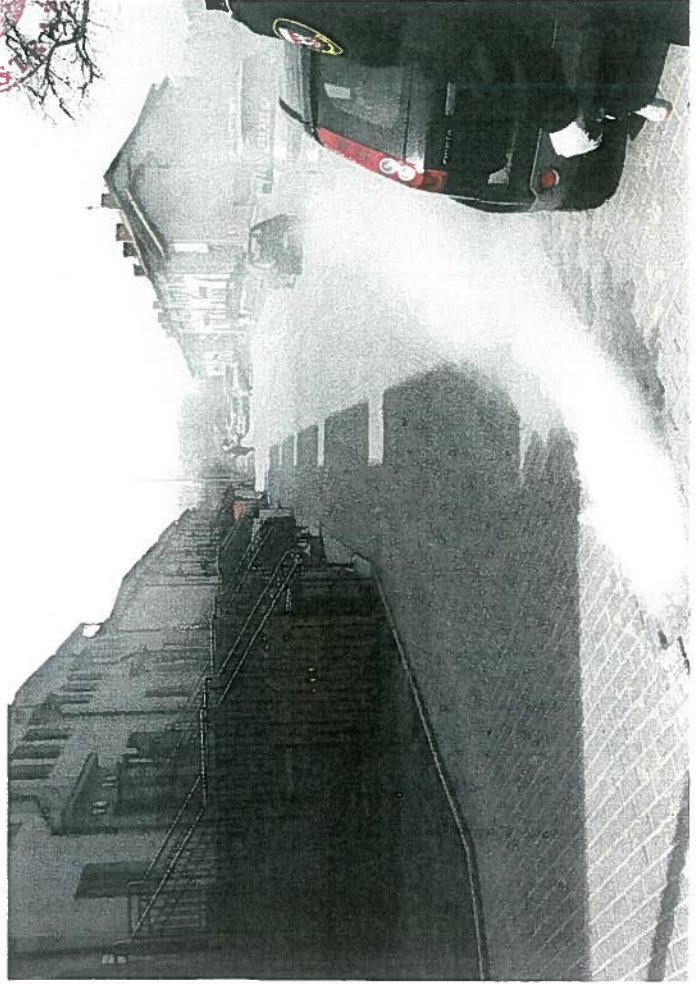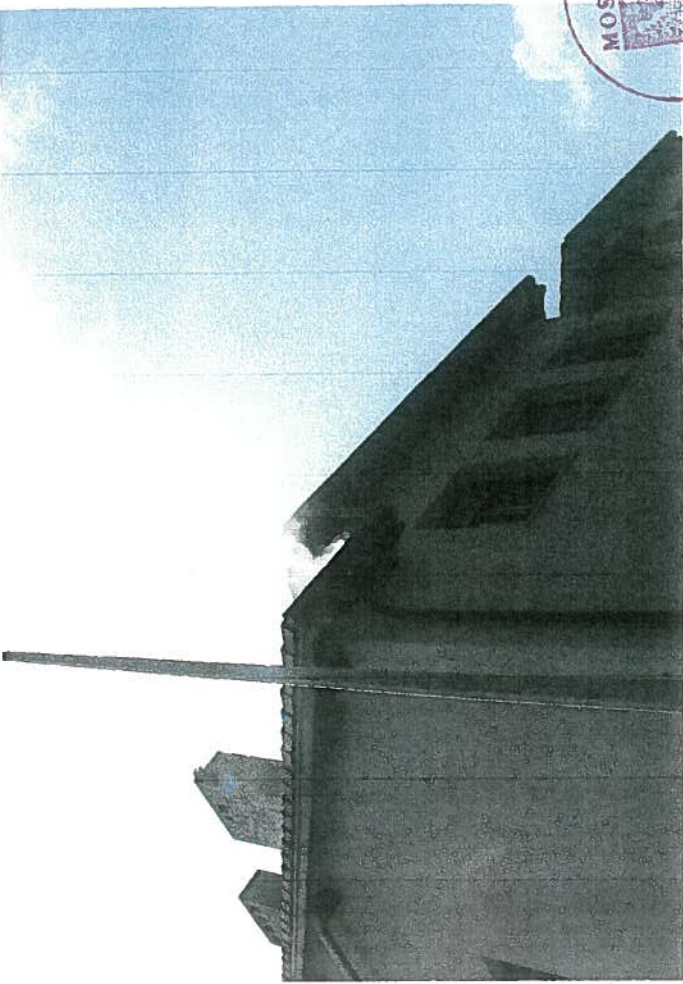

Serwis testowy przygotowany przez Geo-System

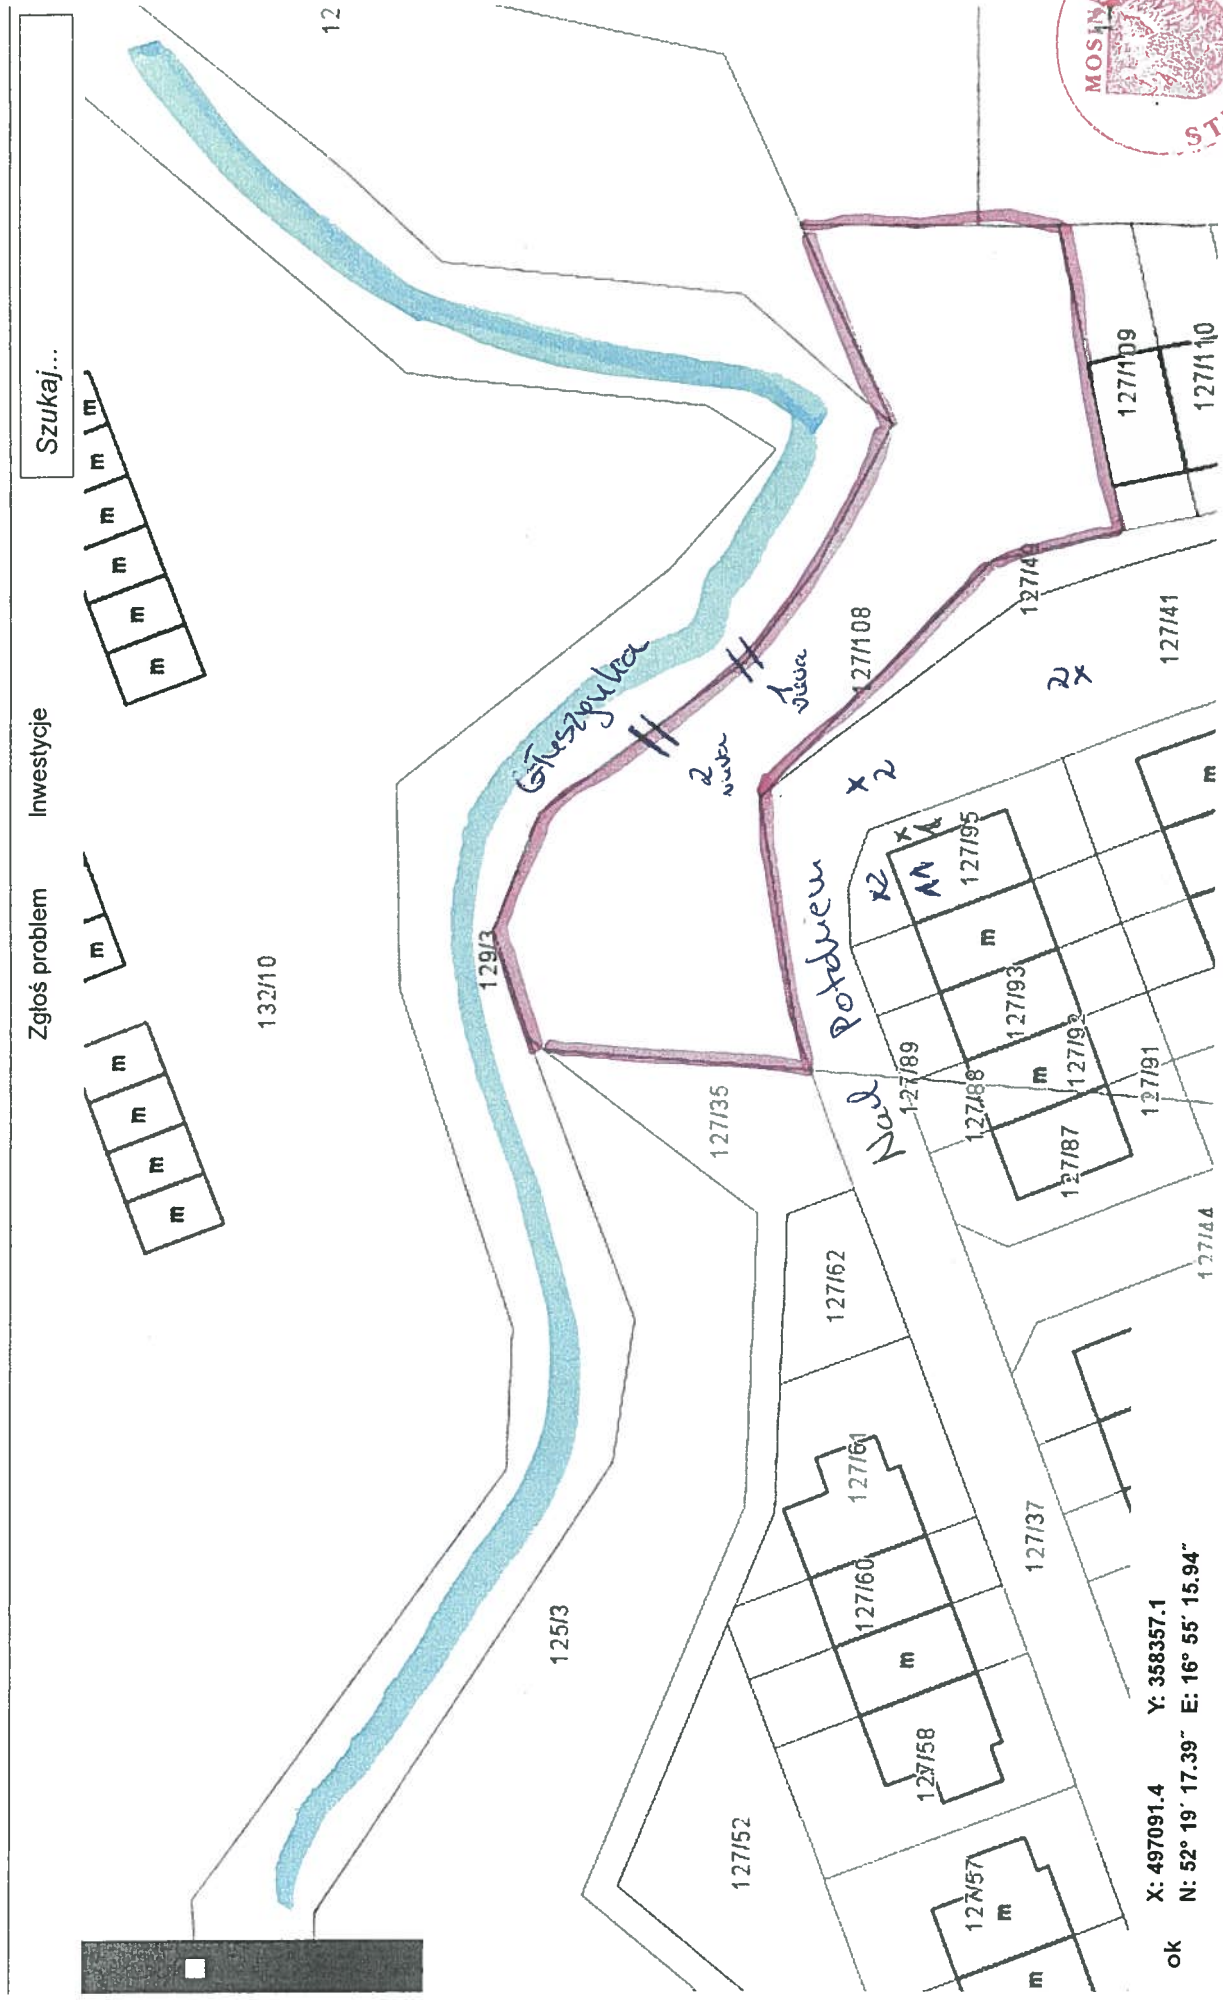

ok X: 497091.4 Y: 358357.1
 N: 52° 19' 17.39" E: 16° 55' 15.94"

